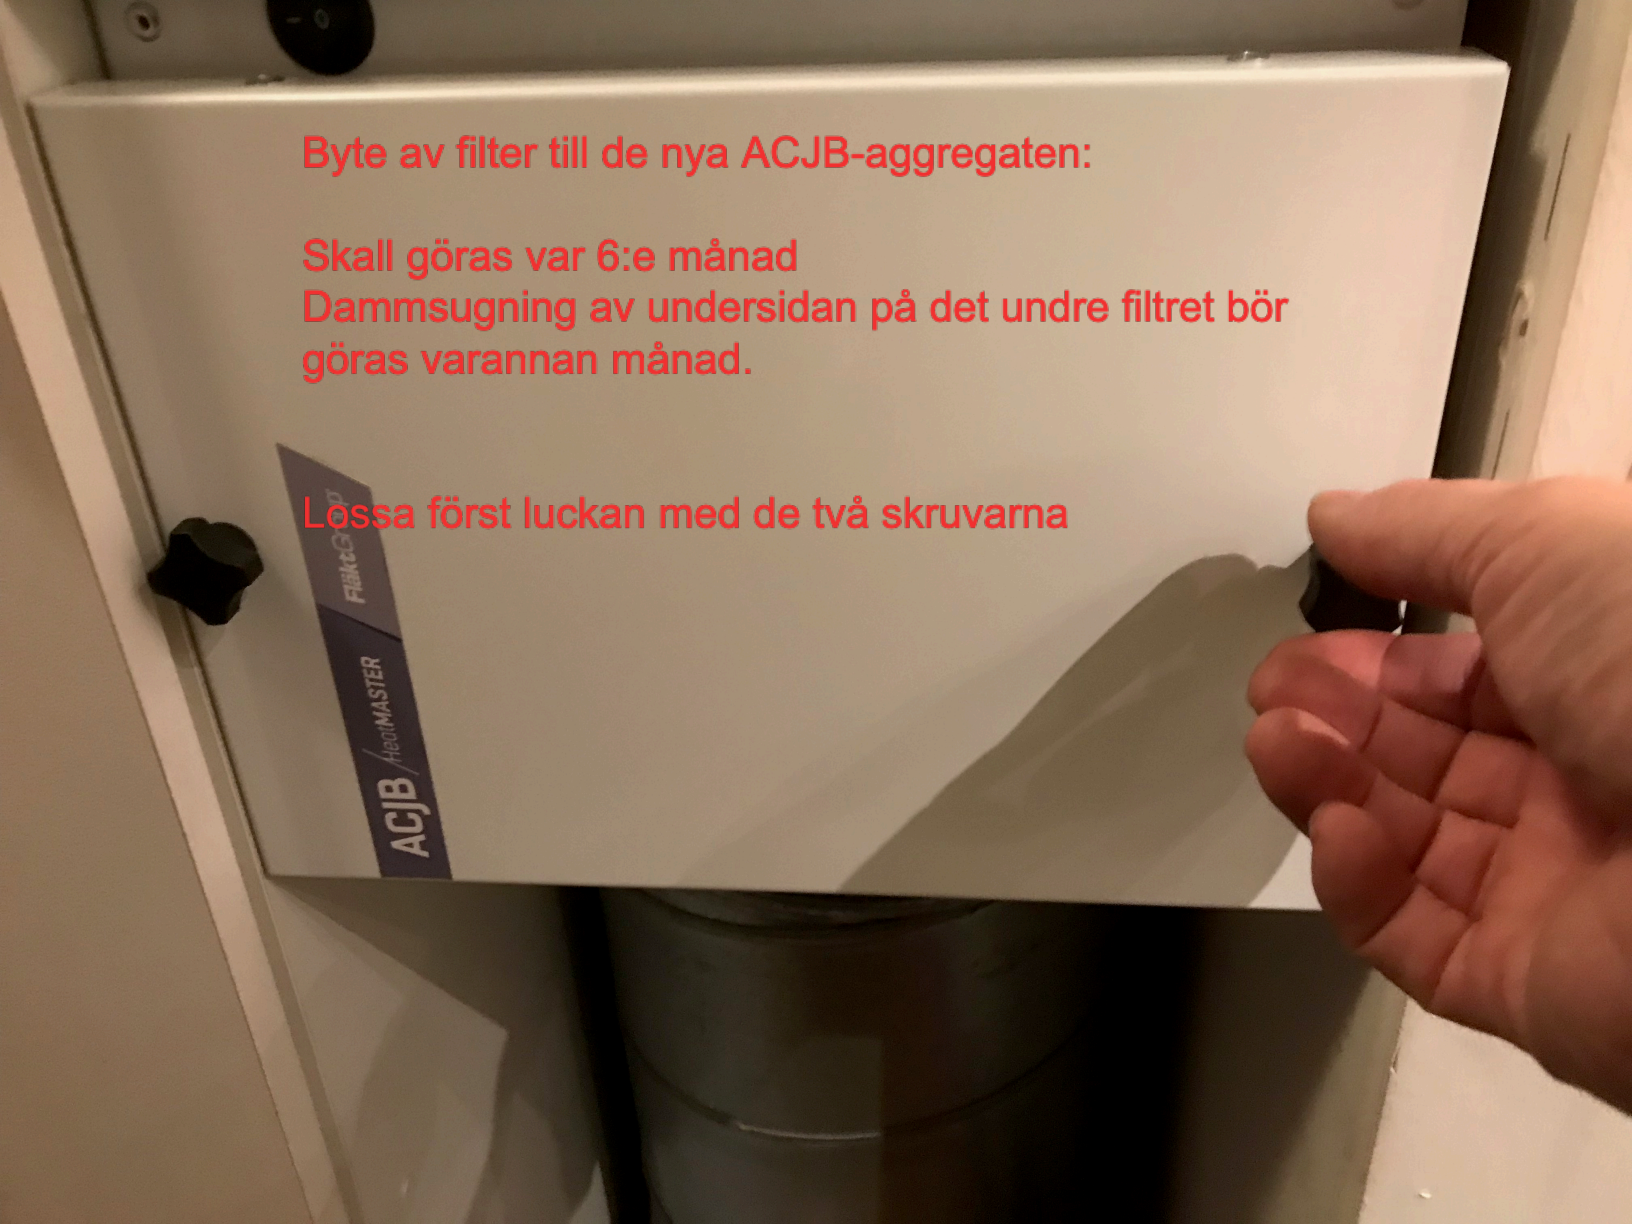
Byte av filter till de nya ACJB-aggregaten:
Skall göras var 6:e månad
Dammsugning av undersidan på det undre filtret bör göras varannan månad.
Lossa först luckan med de två skruvarna
Fläkt Group
ACJB HeatMASTER

Stäng av aggregatet med knappen uppe till vänster

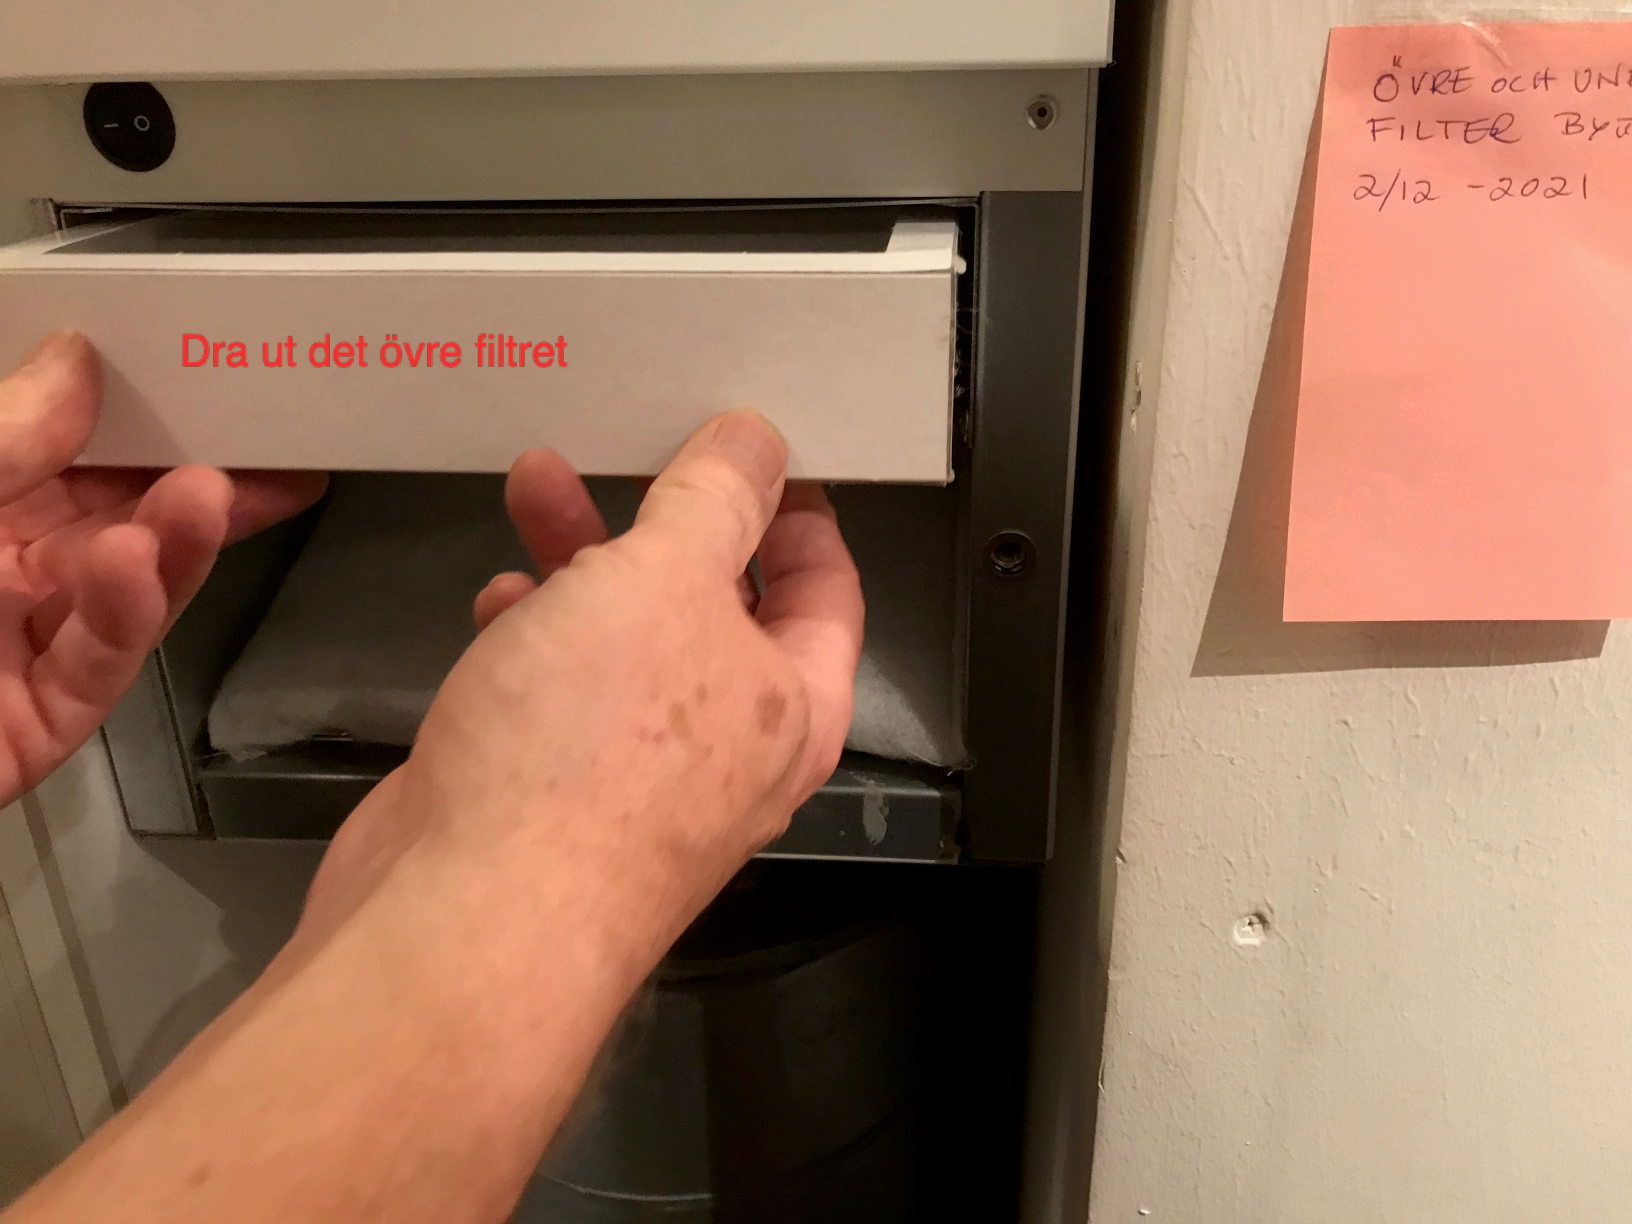
Dra ut det övre filtret
ÖVRE OCH UN
FILTER BYT
2/12 -2021

ÖVRE OCH
FILTER
2/12 -202

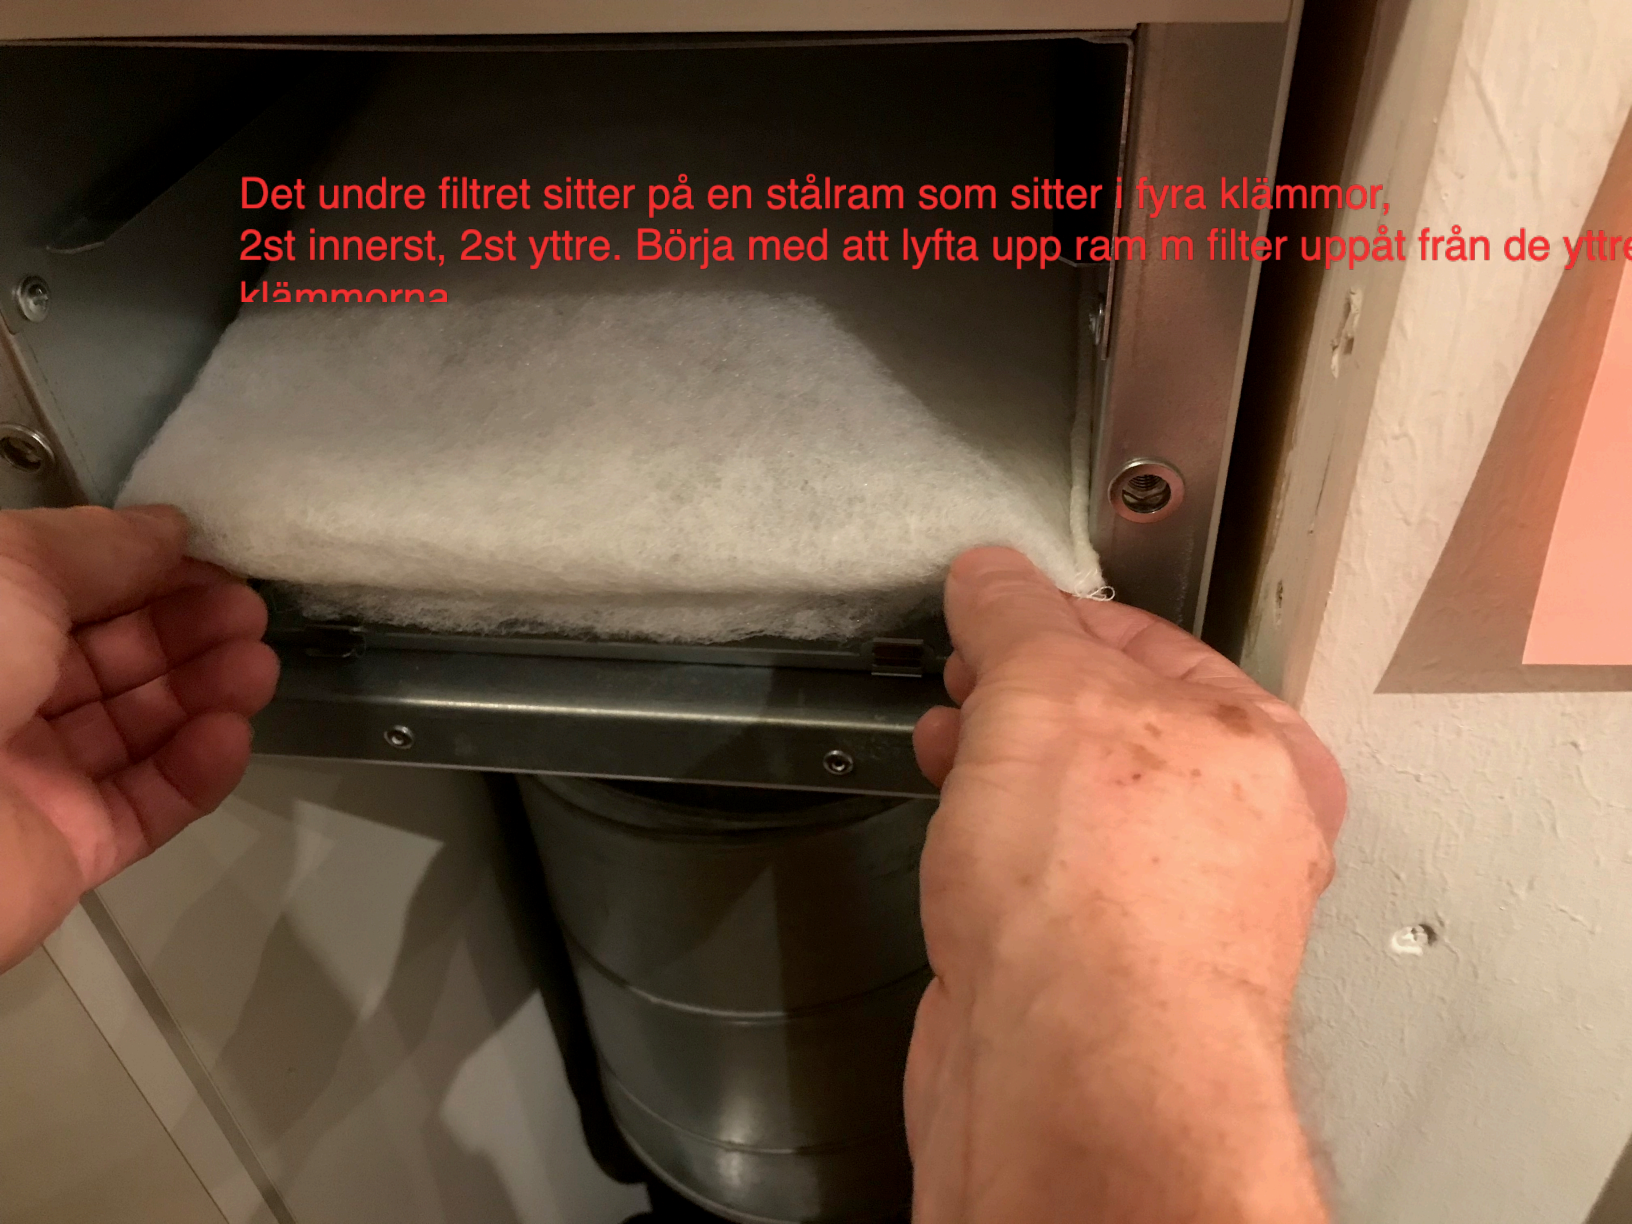
Det undre filtret sitter på en stålram som sitter i fyra klämmor,
2st innerst, 2st yttre. Börja med att lyfta upp ram m filter uppåt från de yttre
klämmorna

Dra ut mot dig så lossar ramen med filter från de inre två klämmorna

Så ser de inre klämmorna ut när filtret är lossat

Lyft ut stålramen ur det gamla filtret, och trä ett nytt filter på ramen. Var noga med att ramen hamnar rätt i det yttre vecket på filtret

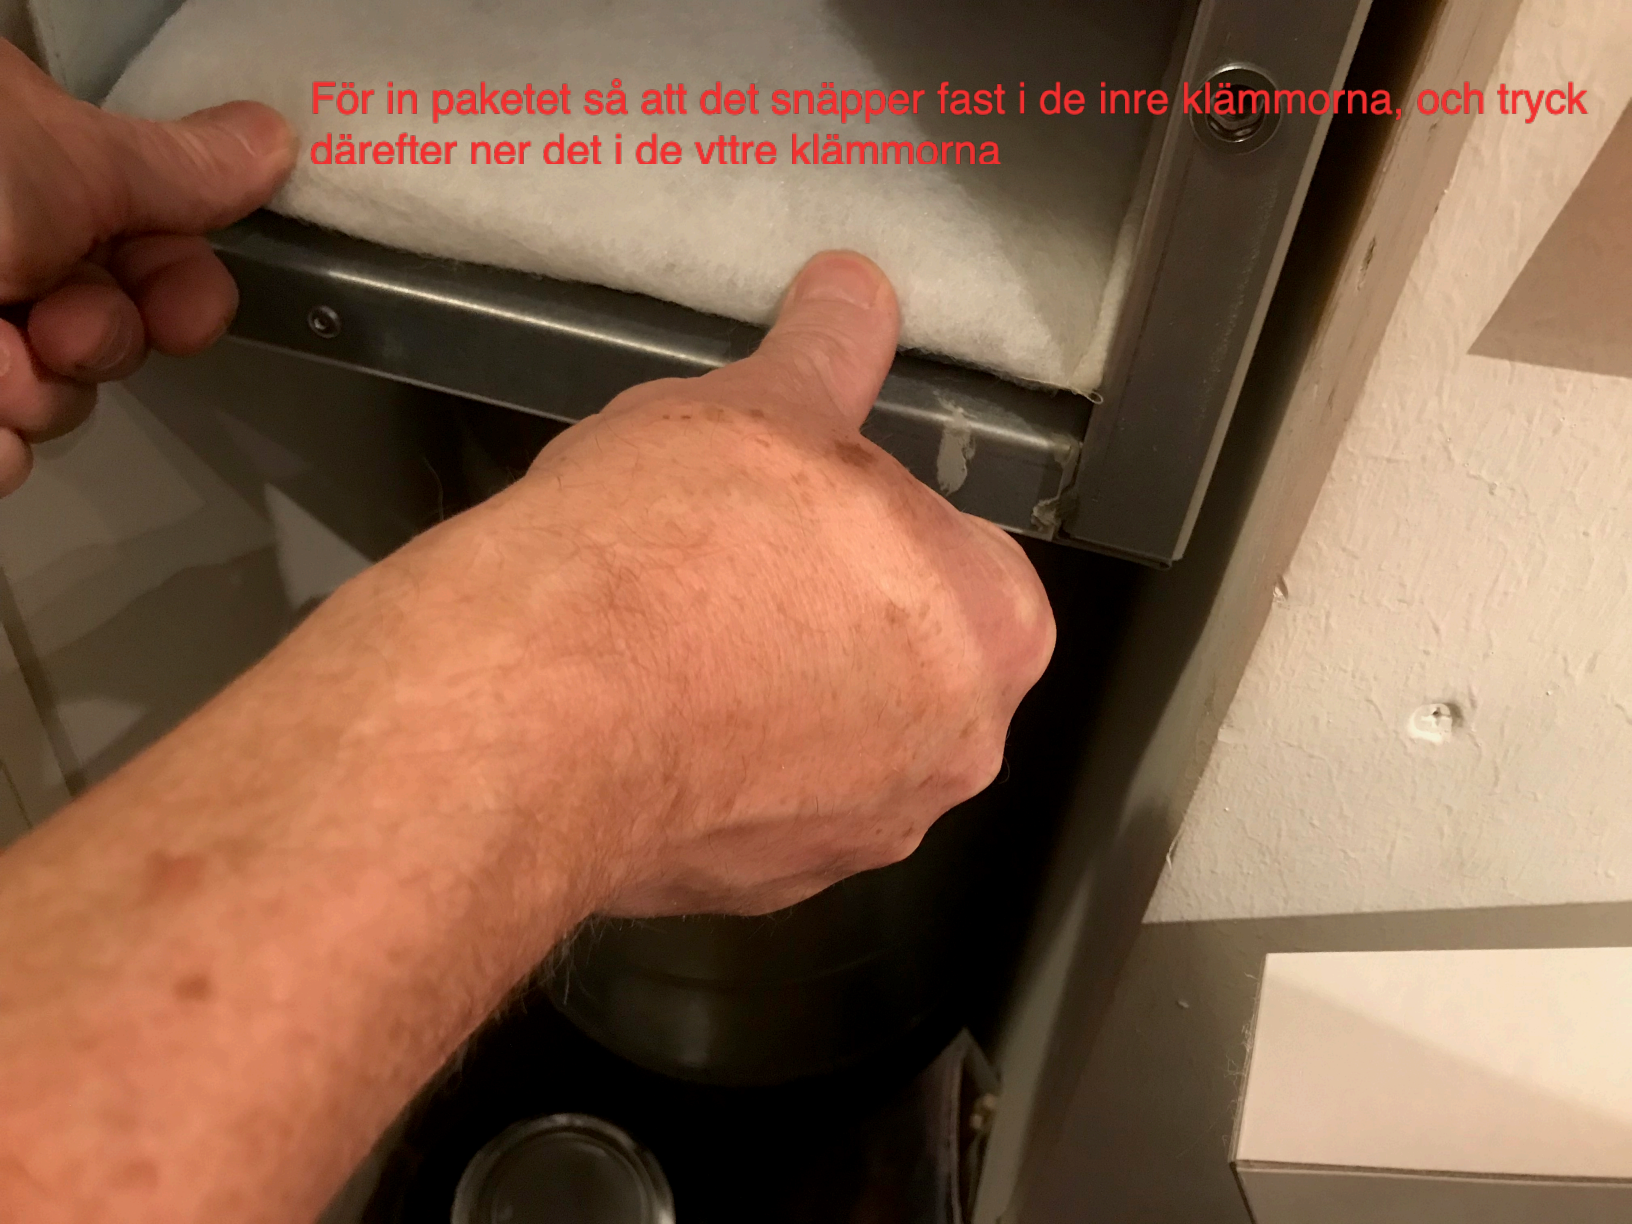
För in paketet så att det snäpper fast i de inre klämmorna, och tryck
därefter ner det i de vttre klämmorna

För in det nya övre filtret

Sätt på aggregatet igen

Skruva på luckan
ACJB
HeatMASTER
ÖVRE
FILTER
2/12

Nollställ timern för filterbyte genom att hålla "stjärna" intryckt under minst 10 sekunder. När det gått ett halvår blinkar lampan i klocksymbolen att det är dags att byta filter igen.

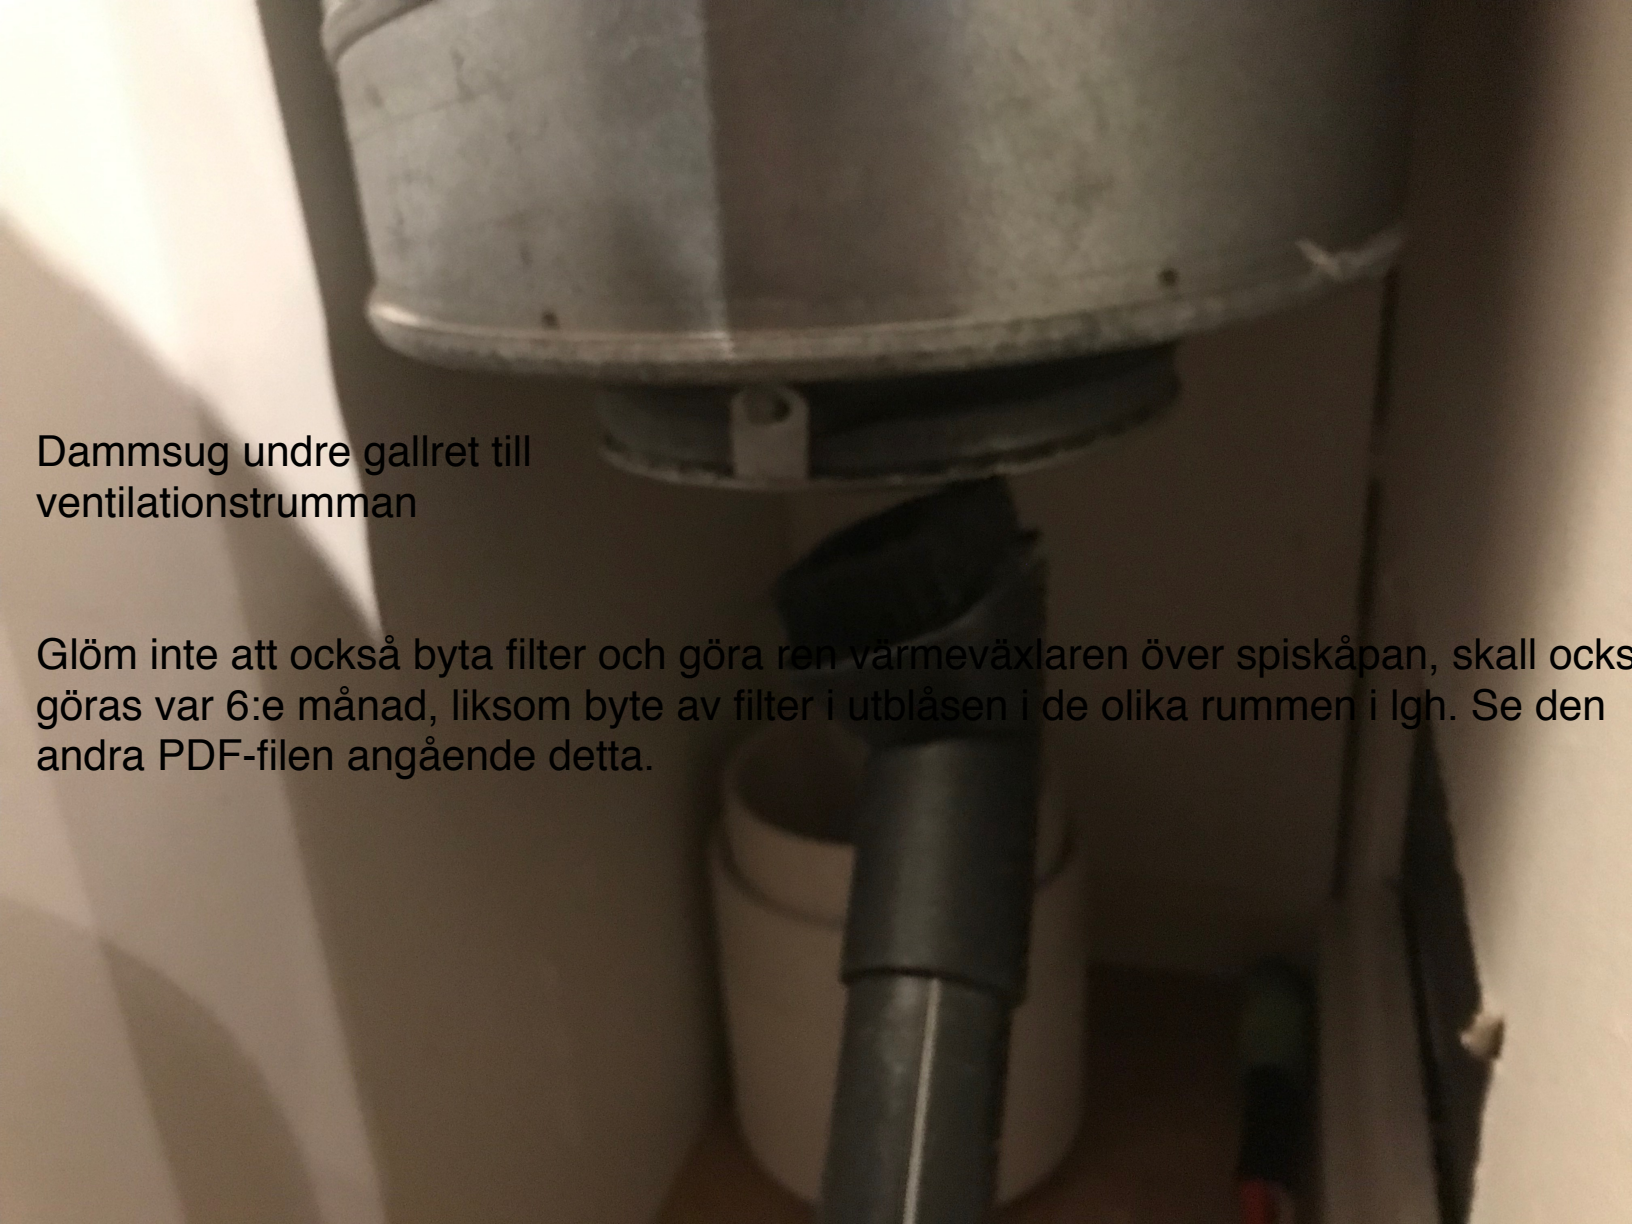

Dammsug undre gallret till ventilationstrumman

Glöm inte att också byta filter och göra ren värmeväxlaren över spiskåpan, skall ocks göras var 6:e månad, liksom byte av filter i utblåsen i de olika rummen i lgh. Se den andra PDF-filen angående detta.